


敦賀セメント株式会社 2026年度 ASR投入施設活用率

公開部

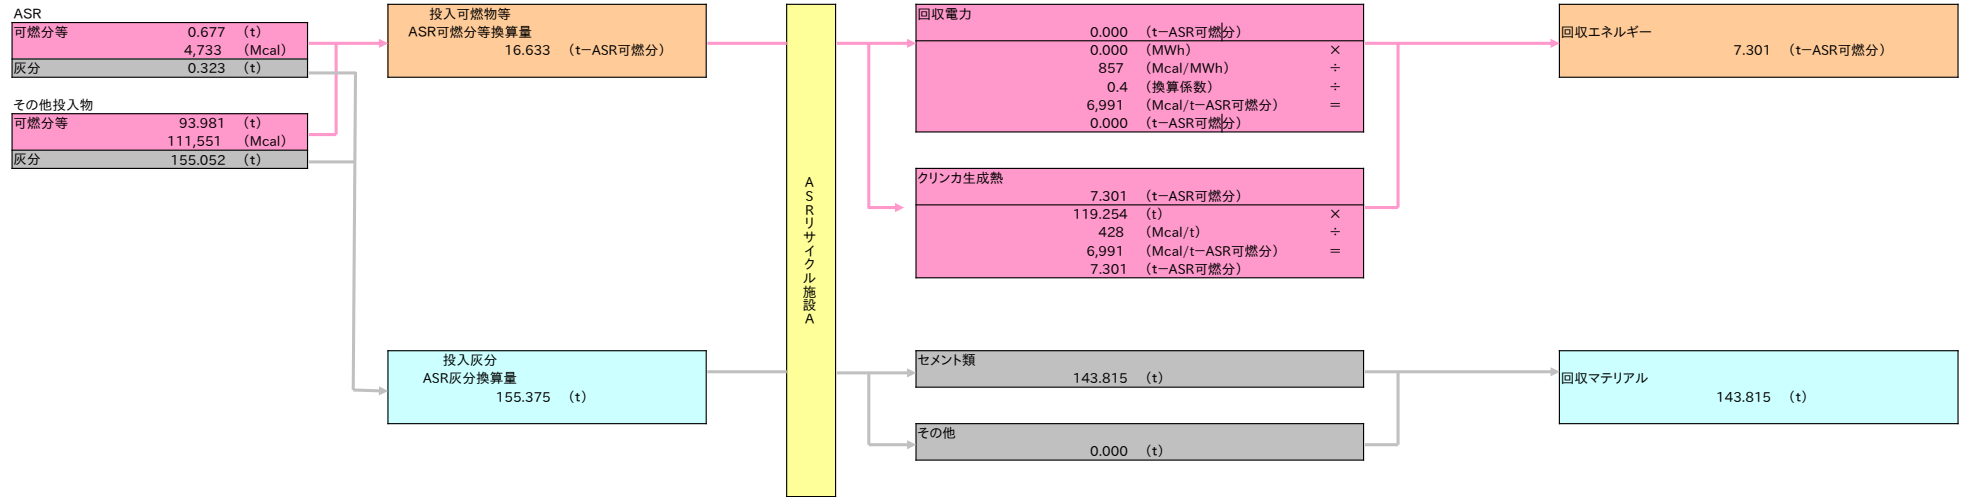

投入分		
投入可燃分等	16.633	(t-ASR可燃分)
+ 投入灰分	155.375	(t)
= 投入計	172.008	(t)

回収分		
回収エネルギー	7.301	(t-ASR可燃分)
+ 回収マテリアル	143.815	(t)
= 回収計	151.116	(t)

*** ASR投入施設活用率 ***		
回収計	151.116	(t)
÷ 投入計	172.008	(t)
= ASR投入施設活用率	0.88	