


## 公表データの測定位置(イメージ図)

セメント製造工程(略図)  
 ..... ガスの流れ

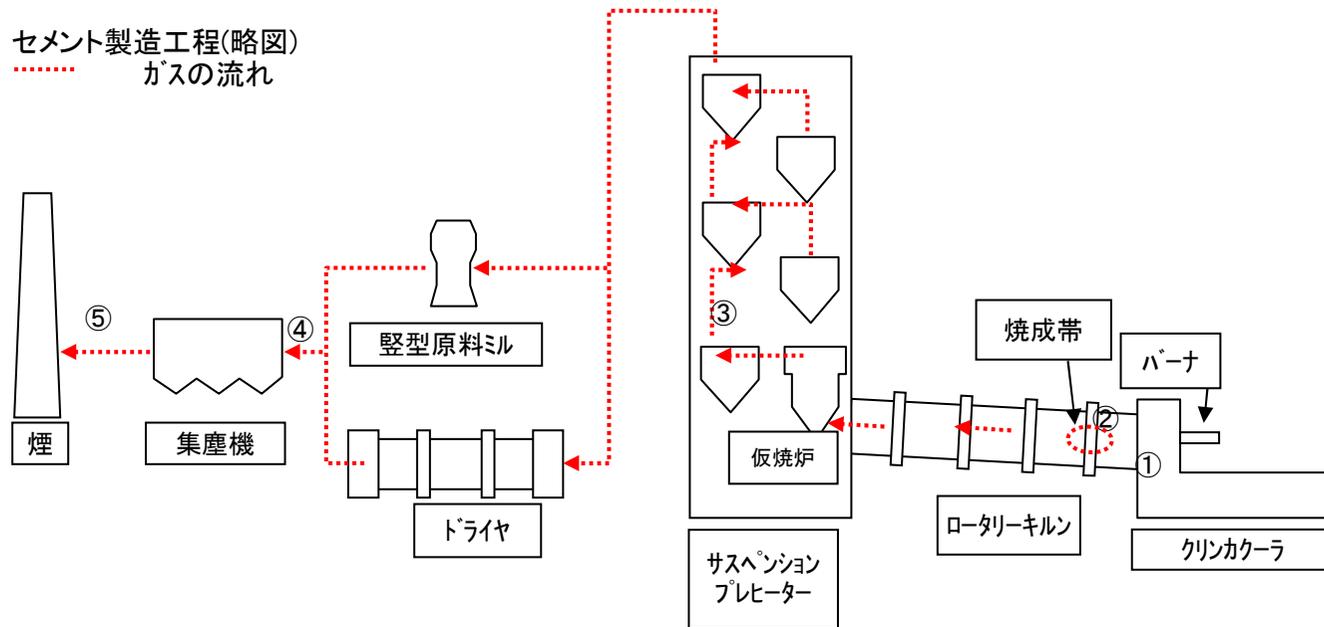

- 1) 燃焼室中の燃焼ガス温度(代用:クリンカ落口温度or焼点温度) 図中①or②
- 2) 集塵機入口ガス温度 図中④
- 3) 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度(集塵機出口、集塵機入口) 図中④or⑤
- 4) 焼成炉中の温度(代用:クリンカ落口温度or焼点温度) 図中①or②
- 5) 煙突から排出されるダイオキシン類濃度、ばい煙濃度(硫酸化合物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物) 図中⑤

### ・測定値条件

- 1) 燃焼室中の燃焼ガス温度の測定場所としてはロータリーキルンの窯尻部が適切であると思われるが、ガス温度が高温であること、高温のセメント原料が多量に浮遊していることから信頼性のある温度を連続的に測定することが困難な環境にあるため、産廃物再生利用条件の燃焼ガス温度が800℃以上を立証できる箇所としてクリンカ落口温度又はロータリーキルン焼点温度を代用する。
- 3) 煙突から排出される一酸化炭素の濃度が100ppm以下となるように焼却することとされているが、改正省令により、煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の発生抑制のための燃焼に係る維持管理の指標として一酸化炭素の濃度を用いることが適当でないものとして環境大臣が定める焼却施設であって、当該排ガス中のダイオキシン類の濃度を3ヶ月に1回以上測定し、かつ、記録するものにあつては、この限りではない。  
 上記の内容もあるが、一酸化炭素の測定は実施する。集塵機出口、集塵機入口のどちらにするかは現在、濃度計を設置している場所によるものとする。
- 4) 燃焼炉中の温度の測定場所としてはロータリーキルンの焼点温度が適切であると思われるが、高温のクリンカダストが多量に浮遊していることから信頼性のある温度を連続的に測定することが困難な環境にある場合は、焼点温度より100℃程低い値となるが、焼成炉中温度1000℃以上を立証できる箇所としてクリンカ落口温度を代用する。

一般廃棄物及び産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【焼却施設】(法第八条の三第二項 法第十五条の二の三第二項)

○燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置

・関係法令

施行規則第四条の五の二(一般廃棄物)及び施行規則第十二条の七の二(産業廃棄物)ロ)焼却施設の燃焼室中の燃焼ガスの温度等、ハ)冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日、ニ)煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度及びばい煙濃度、ホ)固形燃料の保管設備内の清掃を行った年月日であり、これに則って下表を作成した。

・測定値条件

- ロ)ト 燃焼室中の燃焼ガス温度の測定場所としてはローリーキルンの窯尻部が適切であると思われるが、ガス温度が高温であること、高温のセメント原料が多量に浮遊していることから信頼性のある温度を連続的に測定することが困難な環境にあるため、産廃物再生利用条件の燃焼ガス温度が800℃以上を立証できる箇所としてクワカ落口温度又はローリーキルン焼点温度を代用する。
- ロ)フ 煙突から排出される一酸化炭素の濃度が100ppm以下となるように焼却することとされているが、改正省令により、煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の発生抑制のための燃焼に係る維持管理の指標として一酸化炭素の濃度を用いることが適当でないものとして環境大臣が定める焼却施設であって、当該排ガス中のダイオキシン類の濃度を3ヶ月に1回以上測定し、かつ、記録するものにあつては、この限りではない。  
上記の内容もあるが、一酸化炭素の測定は実施する。集塵機出口、集塵機入口のどちらにするかは現在、濃度計を設置している場所によるものとする。
- ロ)ツ 燃焼炉中の温度の測定場所としてはローリーキルンの焼点温度が適切であると思われるが、高温のクワカダストが多量に浮遊していることから信頼性のある温度を連続的に測定することが困難な環境にある場合は、焼点温度より100℃程低い値となるが、焼成炉中温度1000℃以上を立証できる箇所としてクワカ落口温度を代用する。
- ロ) ニ) ダイオキシンについてはロ)フ同様の条件となる。

2025年度 熊谷工場 2号キルン

項 目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
一 般 廃 棄 物	ロ) ト. 燃焼室中の燃焼ガスの温度を連続的に測定し、且つ、記録すること。 測定値:クワカ落口温度orローリーキルン焼点温度	(1)測定位置 図中①or② (2)測定年月日 (3)測定結果 (落口温度) 平均値	①落口温度 連続測定 1,275℃	①落口温度 連続測定 1,274℃	①落口温度 連続測定 1,265℃	①落口温度 連続測定 1,298℃	①落口温度 連続測定 1,299℃	①落口温度 連続測定 1,309℃	①落口温度 連続測定 1,290℃	①落口温度 連続測定 1,280℃	①落口温度 連続測定 1,290℃	①落口温度 連続測定 1,281℃	①落口温度 連続測定 1,289℃	
	リ. 集じん器に流入する燃焼ガスの温度。但し、集じん器内で燃焼ガスの温度を速やかにおおむね摂氏200度以下に冷却することができる場合は集じん器内で冷却された 燃焼ガスの温度を連続的に測定し、且つ、記録すること。 測定値:集塵器の入口ガス温度	(1)測定位置 図中④ (2)測定年月日 (3)測定結果 基準値 最大値	④集塵機入口 連続測定 ≦200℃	④集塵機入口 連続測定 ≦200℃	④集塵機入口 連続測定 ≦200℃	④集塵機入口 連続測定 ≦200℃	④集塵機入口 連続測定 ≦200℃	④集塵機入口 連続測定 ≦200℃	④集塵機入口 連続測定 ≦200℃	④集塵機入口 連続測定 ≦200℃	④集塵機入口 連続測定 ≦200℃	④集塵機入口 連続測定 ≦200℃	④集塵機入口 連続測定 ≦200℃	④集塵機入口 連続測定 ≦200℃
	ヲ. 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、且つ、記録すること。 測定値:集塵機出口or集塵機入口	(1)測定位置 図中④or⑤ (2)測定年月日 (3)測定結果 (集塵機出口) 平均値	⑤集塵機出口 連続測定 848ppm	⑤集塵機出口 連続測定 757ppm	⑤集塵機出口 連続測定 794ppm	⑤集塵機出口 連続測定 1,058ppm	⑤集塵機出口 連続測定 770ppm	⑤集塵機出口 連続測定 740ppm	⑤集塵機出口 連続測定 742ppm	⑤集塵機出口 連続測定 955ppm	⑤集塵機出口 連続測定 788ppm	⑤集塵機出口 連続測定 744ppm	⑤集塵機出口 連続測定 702ppm	⑤集塵機出口 連続測定
	ツ. ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合にあっては、焼成炉中の温度を摂氏1000度以上に保つとともに、焼成炉中の温度を連続的に測定し、且つ、記録すること。 測定値:クワカ落口温度orローリーキルン焼点温度	(1)測定位置 図中①or② (2)測定年月日 (3)測定結果 基準値 最小値	①落口温度 連続測定 ≧1,000℃	①落口温度 連続測定 ≧1,000℃	①落口温度 連続測定 ≧1,000℃	①落口温度 連続測定 ≧1,000℃	①落口温度 連続測定 ≧1,000℃	①落口温度 連続測定 ≧1,000℃	①落口温度 連続測定 ≧1,000℃	①落口温度 連続測定 ≧1,000℃	①落口温度 連続測定 ≧1,000℃	①落口温度 連続測定 ≧1,000℃	①落口温度 連続測定 ≧1,000℃	①落口温度 連続測定 ≧1,000℃
ハ) 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日	除去年月日	運転中は連続	運転中は連続	運転中は連続	運転中は連続	運転中は連続	運転中は連続	運転中は連続	運転中は連続	運転中は連続	運転中は連続	運転中は連続	運転中は連続	
二) 産 業 廃 棄 物	煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、硫酸化合物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物は六ヶ月に一回以上測定し、かつ、記録すること。 但し、セメントキルンは上記:測定値条件2)ロ)フに該当する為、ダイオキシン類の濃度は3ヶ月に1回以上測定し、かつ、記録する。	ダイオキシン (1)排ガス採取位置 図中⑤ (2)排ガス採取年月日 (3)結果取得年月日 (4)測定結果 基準値	⑤集塵機出口 2025年4月25日 2025年6月10日 0.00012ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ≦0.1ng-TEQ/Nm <sup>3</sup>	⑤集塵機出口 2025年5月29日 2025年7月8日 0.011ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ≦0.1ng-TEQ/Nm <sup>3</sup>	⑤集塵機出口 2025年6月20日 2025年8月6日 0.0026ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ≦0.1ng-TEQ/Nm <sup>3</sup>	⑤集塵機出口 - 2025年9月26日 0.00064ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ≦0.1ng-TEQ/Nm <sup>3</sup>	⑤集塵機出口 2025年8月8日 2025年9月20日 2025年9月26日 0.0015ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ≦0.1ng-TEQ/Nm <sup>3</sup>	⑤集塵機出口 2025年9月20日 - 2025年10月24日 0.0015ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ≦0.1ng-TEQ/Nm <sup>3</sup>	⑤集塵機出口 2025年11月28日 2025年12月16日 2026年1月19日 0.00035ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> 0.00012ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> - ≦0.1ng-TEQ/Nm <sup>3</sup>	⑤集塵機出口 2025年12月19日 2026年2月16日 - 0.00012ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ≦0.1ng-TEQ/Nm <sup>3</sup>	⑤集塵機出口 - - - 0.00012ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ≦0.1ng-TEQ/Nm <sup>3</sup>	⑤集塵機出口 - - - 0.00012ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ≦0.1ng-TEQ/Nm <sup>3</sup>	⑤集塵機出口 - - - 0.00012ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ≦0.1ng-TEQ/Nm <sup>3</sup>	⑤集塵機出口 - - - 0.00012ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ≦0.1ng-TEQ/Nm <sup>3</sup>
	硫酸化合物	(1)排ガス採取位置 図中⑤ (2)排ガス採取年月日 (3)結果取得年月日 (4)測定結果 基準値	⑤集塵機出口 2025年4月25日 2025年5月16日 2ppm ≦1,140ppm	⑤集塵機出口 - 2025年7月4日 23ppm ≦1,140ppm	⑤集塵機出口 2025年6月20日 - 2025年7月4日 - ≦1,140ppm	⑤集塵機出口 - 2025年8月8日 - 2025年8月22日 4ppm ≦1,140ppm	⑤集塵機出口 2025年9月20日 - 2025年10月24日 0.9ppm ≦1,140ppm	⑤集塵機出口 2025年9月20日 - 2025年10月24日 - ≦1,140ppm	⑤集塵機出口 2025年11月28日 2025年12月12日 2026年1月9日 83ppm ≦1,140ppm	⑤集塵機出口 2025年12月19日 - 2026年1月9日 4ppm ≦1,140ppm	⑤集塵機出口 - - - 4ppm ≦1,140ppm	⑤集塵機出口 - - - - ≦1,140ppm	⑤集塵機出口 - - - - ≦1,140ppm	⑤集塵機出口 - - - - ≦1,140ppm
	ばいじん	(1)排ガス採取位置 図中⑤ (2)排ガス採取年月日 (3)結果取得年月日 (4)測定結果 基準値	⑤集塵機出口 2025年4月25日 2025年5月16日 0.1g/Nm <sup>3</sup> ≦0.1g/Nm <sup>3</sup>	⑤集塵機出口 - 2025年7月4日 - ≦0.1g/Nm <sup>3</sup>	⑤集塵機出口 2025年6月20日 - 2025年7月4日 - ≦0.1g/Nm <sup>3</sup>	⑤集塵機出口 - 2025年8月8日 - 2025年8月22日 0.0017g/Nm <sup>3</sup> ≦0.1g/Nm <sup>3</sup>	⑤集塵機出口 2025年9月20日 - 2025年10月24日 0.5mg/Nm <sup>3</sup> ≦0.1g/Nm <sup>3</sup>	⑤集塵機出口 2025年9月20日 - 2025年10月24日 - ≦0.1g/Nm <sup>3</sup>	⑤集塵機出口 2025年11月28日 2025年12月12日 2026年1月9日 0.0012g/Nm <sup>3</sup> 0.0020g/Nm <sup>3</sup> - ≦0.1g/Nm <sup>3</sup>	⑤集塵機出口 2025年12月19日 - 2026年1月9日 - ≦0.1g/Nm <sup>3</sup>	⑤集塵機出口 - - - 0.0012g/Nm <sup>3</sup> 0.0020g/Nm <sup>3</sup> - ≦0.1g/Nm <sup>3</sup>	⑤集塵機出口 - - - 0.0012g/Nm <sup>3</sup> 0.0020g/Nm <sup>3</sup> - ≦0.1g/Nm <sup>3</sup>	⑤集塵機出口 - - - 0.0012g/Nm <sup>3</sup> 0.0020g/Nm <sup>3</sup> - ≦0.1g/Nm <sup>3</sup>	⑤集塵機出口 - - - 0.0012g/Nm <sup>3</sup> 0.0020g/Nm <sup>3</sup> - ≦0.1g/Nm <sup>3</sup>
	塩化水素	(1)排ガス採取位置 図中⑤ (2)排ガス採取年月日 (3)結果取得年月日 (4)測定結果 基準値	⑤集塵機出口 2025年4月25日 2025年5月16日 98ppm ≦700mg/Nm <sup>3</sup>	⑤集塵機出口 - 2025年7月4日 - ≦700mg/Nm <sup>3</sup>	⑤集塵機出口 2025年6月20日 - 2025年7月4日 - ≦700mg/Nm <sup>3</sup>	⑤集塵機出口 - 2025年8月8日 - 2025年8月22日 130ppm ≦700mg/Nm <sup>3</sup>	⑤集塵機出口 2025年9月20日 - 2025年10月24日 250ppm ≦700mg/Nm <sup>3</sup>	⑤集塵機出口 2025年9月20日 - 2025年10月24日 - ≦700mg/Nm <sup>3</sup>	⑤集塵機出口 2025年11月28日 2025年12月12日 2026年1月9日 150ppm ≦700mg/Nm <sup>3</sup>	⑤集塵機出口 2025年12月19日 - 2026年1月9日 230ppm ≦700mg/Nm <sup>3</sup>	⑤集塵機出口 - - - 150ppm ≦700mg/Nm <sup>3</sup>	⑤集塵機出口 - - - 230ppm ≦700mg/Nm <sup>3</sup>	⑤集塵機出口 - - - - ≦700mg/Nm <sup>3</sup>	⑤集塵機出口 - - - - ≦700mg/Nm <sup>3</sup>
三) 共 通	窒素酸化物	(1)排ガス採取位置 図中⑤ (2)排ガス採取年月日 (3)結果取得年月日 (4)測定結果 基準値	⑤集塵機出口 2025年4月25日 2025年5月16日 98ppm ≦480ppm	⑤集塵機出口 - 2025年7月4日 - ≦480ppm	⑤集塵機出口 2025年6月20日 - 2025年7月4日 - ≦480ppm	⑤集塵機出口 - 2025年8月8日 - 2025年8月22日 130ppm ≦480ppm	⑤集塵機出口 2025年9月20日 - 2025年10月24日 250ppm ≦480ppm	⑤集塵機出口 2025年9月20日 - 2025年10月24日 - ≦480ppm	⑤集塵機出口 2025年11月28日 2025年12月12日 2026年1月9日 150ppm ≦480ppm	⑤集塵機出口 2025年12月19日 - 2026年1月9日 230ppm ≦480ppm	⑤集塵機出口 - - - 150ppm ≦480ppm	⑤集塵機出口 - - - 230ppm ≦480ppm	⑤集塵機出口 - - - - ≦480ppm	⑤集塵機出口 - - - - ≦480ppm
	硫酸化合物	(1)排ガス採取位置 図中⑤ (2)排ガス採取年月日 (3)結果取得年月日 (4)測定結果 基準値	⑤集塵機出口 2025年4月25日 2025年5月16日 2ppm ≦1,140ppm	⑤集塵機出口 - 2025年7月4日 23ppm ≦1,140ppm	⑤集塵機出口 2025年6月20日 - 2025年7月4日 - ≦1,140ppm	⑤集塵機出口 - 2025年8月8日 - 2025年8月22日 4ppm ≦1,140ppm	⑤集塵機出口 2025年9月20日 - 2025年10月24日 0.9ppm ≦1,140ppm	⑤集塵機出口 2025年9月20日 - 2025年10月24日 - ≦1,140ppm	⑤集塵機出口 2025年11月28日 2025年12月12日 2026年1月9日 83ppm ≦1,140ppm	⑤集塵機出口 2025年12月19日 - 2026年1月9日 4ppm ≦1,140ppm	⑤集塵機出口 - - - 4ppm ≦1,140ppm	⑤集塵機出口 - - - - ≦1,140ppm	⑤集塵機出口 - - - - ≦1,140ppm	
	ばいじん	(1)排ガス採取位置 図中⑤ (2)排ガス採取年月日 (3)結果取得年月日 (4)測定結果 基準値	⑤集塵機出口 2025年4月25日 2025年5月16日 0.1g/Nm <sup>3</sup> ≦0.1g/Nm <sup>3</sup>	⑤集塵機出口 - 2025年7月4日 - ≦0.1g/Nm <sup>3</sup>	⑤集塵機出口 2025年6月20日 - 2025年7月4日 - ≦0.1g/Nm <sup>3</sup>	⑤集塵機出口 - 2025年8月8日 - 2025年8月22日 0.0017g/Nm <sup>3</sup> ≦0.1g/Nm <sup>3</sup>	⑤集塵機出口 2025年9月20日 - 2025年10月24日 0.5mg/Nm <sup>3</sup> ≦0.1g/Nm <sup>3</sup>	⑤集塵機出口 2025年9月20日 - 2025年10月24日 - ≦0.1g/Nm <sup>3</sup>	⑤集塵機出口 2025年11月28日 2025年12月12日 2026年1月9日 0.0012g/Nm <sup>3</sup> 0.0020g/Nm <sup>3</sup> - ≦0.1g/Nm <sup>3</sup>	⑤集塵機出口 2025年12月19日 - 2026年1月9日 - ≦0.1g/Nm <sup>3</sup>	⑤集塵機出口 - - - 0.0012g/Nm <sup>3</sup> 0.0020g/Nm <sup>3</sup> - ≦0.1g/Nm <sup>3</sup>	⑤集塵機出口 - - - 0.0012g/Nm <sup>3</sup> 0.0020g/Nm <sup>3</sup> - ≦0.1g/Nm <sup>3</sup>	⑤集塵機出口 - - - 0.0012g/Nm <sup>3</sup> 0.0020g/Nm <sup>3</sup> - ≦0.1g/Nm <sup>3</sup>	⑤集塵機出口 - - - 0.0012g/Nm <sup>3</sup> 0.0020g/Nm <sup>3</sup> - ≦0.1g/Nm <sup>3</sup>
	塩化水素	(1)排ガス採取位置 図中⑤ (2)排ガス採取年月日 (3)結果取得年月日 (4)測定結果 基準値	⑤集塵機出口 2025年4月25日 2025年5月16日 98ppm ≦700mg/Nm <sup>3</sup>	⑤集塵機出口 - 2025年7月4日 - ≦700mg/Nm <sup>3</sup>	⑤集塵機出口 2025年6月20日 - 2025年7月4日 - ≦700mg/Nm <sup>3</sup>	⑤集塵機出口 - 2025年8月8日 - 2025年8月22日 130ppm ≦700mg/Nm <sup>3</sup>	⑤集塵機出口 2025年9月20日 - 2025年10月24日 250ppm ≦700mg/Nm <sup>3</sup>	⑤集塵機出口 2025年9月20日 - 2025年10月24日 - ≦700mg/Nm <sup>3</sup>	⑤集塵機出口 2025年11月28日 2025年12月12日 2026年1月9日 150ppm ≦700mg/Nm <sup>3</sup>	⑤集塵機出口 2025年12月19日 - 2026年1月9日 230ppm ≦700mg/Nm <sup>3</sup>	⑤集塵機出口 - - - 150ppm ≦700mg/Nm <sup>3</sup>	⑤集塵機出口 - - - 230ppm ≦700mg/Nm <sup>3</sup>	⑤集塵機出口 - - - - ≦700mg/Nm <sup>3</sup>	⑤集塵機出口 - - - - ≦700mg/Nm <sup>3</sup>
* 測定結果の符号(<)の付いた数値は、定量下限値または検出下限値を示す【コメント】														